



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела контроля и учета
энергопотребления по ВАО
Службы контроля и учета энергопотребления
Управления по коммерческому учету
и контролю энергоресурсов ВАО
Филиала № 11
«Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»
для актов допуска узлов учета
тепловой энергии и ГВС (ХВС)

М.Н. Хамидуллин

«18» октября 2021 г.

АКТ № 6590/04/21-УУТЭ
проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
(первичная/периодическая/внеплановая)

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (потребителя (далее – УУТЭ):

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»

ЦТП/ИТП № 04-03-0221/026 .

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: г. Москва, Перовская ул., д. 22, корп. 2

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствие / не соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, в рамках подготовки к ОЗП, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ допускается (~~не допускается~~) в дальнейшую эксплуатацию

с «15» октября 2021 г. по «07» сентября 2025 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной проверки
ЦО					
КМ-5-2	435934	Q (Гкал) = <u>875</u>	Подающий тр-д	<u>128009</u>	07.09.2025
ППС-5	435969	M ₁ (т) = <u>160353</u>	Обратный тр-д	<u>128017</u>	07.09.2025
КТС-Б	1734866г	M ₂ (т) = <u>161851</u>	Подающий тр-д	<u>128018</u>	07.09.2025
КТС-Б	1734866х	T _p (ч) = <u>3065</u>	Обратный тр-д	<u>128019</u>	07.09.2025
ГВС					
КМ-5-4	436506	Q (Гкал) = <u>567</u>	Подающий тр-д	<u>128020</u>	07.09.2025
ППС-5	436524	V ₁ (м ³) = <u>44319</u>	Обратный тр-д	<u>128021</u>	07.09.2025
КТС-Б	1729439г	V ₂ (м ³) = <u>38464</u>	Подающий тр-д	<u>128022</u>	07.09.2025
КТС-Б	1729439х	T _p (ч) = <u>6544</u>	Обратный тр-д	<u>128023</u>	07.09.2025

Архив показаний за предыдущий период: снят / не снят .

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да / нет .

Период неисправности согласно снятому архиву с « » по « »

Схема учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя (пример).

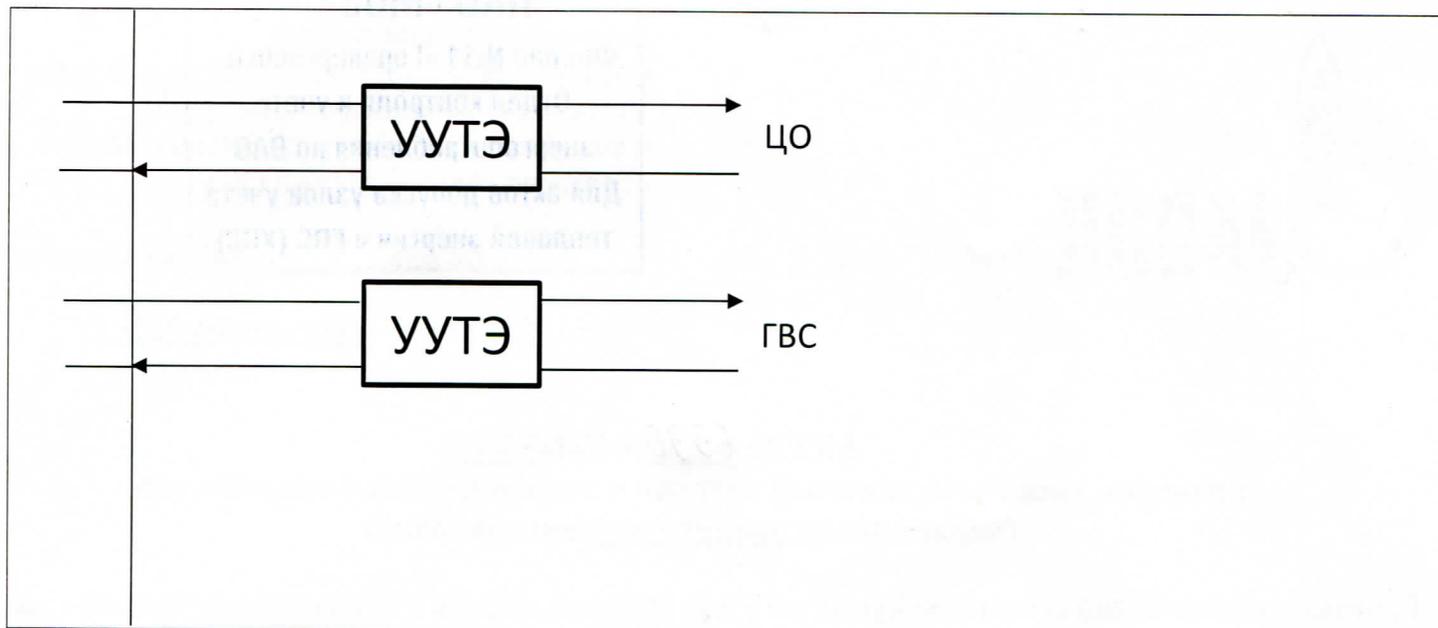

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:

Ведущий инспектор отдела КиУЭ по ВАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов
Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Королев Д.В., тел. +7 (495) 587-97-11 доб. 1611

(контактные данные: должность, ФИО, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель потребителя:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ

(должность, фамилия, номер телефона)

«Перовская 22 корпус 2»

подпись

М.П.

Шиянов С.А.

Подпись

